

ANZEIGE CM-MESSUNG Beilage D

SCHÜTTUNGSPROTOKOLL GEMÄß ÖNORM B 2218, B 2233, B 2242, B 7218

Bitte die unten angeführte CM-Messung der Ausgleichsschüttung ausfüllen, rechtsgültig fertigen und dem Bauherrn / Bauleiter übermitteln.
Gilt als Bestandteil der selbstständigen Garantieerklärung durch den Estrichleger.


„CM-Messung Schüttung“ zur selbstständigen Garantieerklärung

Bauvorhaben _____

Gebäude / Bauabschnitt _____

Ansprechperson: _____

Termin / Messung: _____

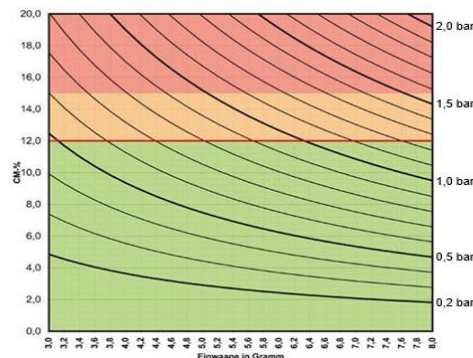

1) Prüfprotokoll zur Überprüfung des Feuchtegehaltes von Schüttungen:

Schüttung Einbau am	Lage Raum	Fläche m²	Temp °C	%rF.	Einwaage g	Dicke	ZE-S kg	Granulat Daten	HBC* Binder	HBC* Menge	Feuchtegehalt CM-%	Bar	Belegreife Ja	nein
									ja Nein	ml				
									ja Nein	ml				
									ja Nein	ml				
									ja Nein	ml				
									ja Nein	ml				
									ja Nein	ml				

***) Schüttungen mit HBC 2T Binder Einwaage bis 25 kg Zement-Mischung mit 10 g und 37,5 kg Zement-Mischung mit 20 g CM-Messung durchführen.**

Schritt 1: Entnehmen Sie das Prüfgut aus der Dämmschicht mit Handschuhen. ACHTUNG: Durchschnittsprobe vom gesamten Querschnitt!

Schritt 2: Überprüfen, ob CM-Gerät dicht ist (ggf. mit Prüfmittel), ggf. Gummidichtung reinigen oder erneuern. Prüfgut in Beutel zerkleinern.

Schritt 3: Geben Sie das gewogene Prüfgut in CM-Messgerät mit den Stahlkugeln und einer Calcium-Carbid-Ampulle und verschließen Sie das Gerät

Schritt 4: Schütteln Sie das Gerät 60 Sekunden lang und stellen Sie es dann ab. Lesen Sie das Ergebnis nach 10 Minuten ab (in bar).

Schritt 5: Mit dem angezeigten Druck und dem Gewicht der Einwaage ergibt sich die Feuchte des Dämmstoffes laut Tabelle

Schritt 6: Wurde die Probe aufgeteilt, wird aus den Ergebnissen der Prüfungen ein Mittelwert berechnet. Bei Restfeuchte

Die CM-Messung dient der Bestimmung der Ausgleichsschüttungsfeuchte zur Feststellung der Belegreife. Die Probeentnahme für die CM-Messung erfolgt an verschiedenen Stellen über den gesamten Querschnitt.

Bestätigungen:

Bauleiter
(in Druckschrift) _____

Stempel/Unterschrift _____

Ort/Datum _____

Prüfer
(in Druckschrift) _____

Unterschrift: _____

Ort/Datum _____

Bauherr/Auftraggeber
(in Druckschrift) _____

Stempel/Unterschrift _____

Ort/Datum _____

Oberbodenleger
(in Druckschrift) _____

Unterschrift: _____

Ort/Datum _____

Der Unterzeichner versichert, dass alle o.g. Angaben wahrheitsgemäß ausgefüllt wurden und der Einbau des Schüttung nach den letztgültigen Datenblätter der HBC Baustoffe & Floor GmbH verlegt wurde. Die Angaben dieser Anzeige sind Rechtsverbindlich. Stand: 01.04.2024 Alle vorherigen Datenblätter sind ungültig